



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -**

**Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"**

Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων

Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης

**ΑΦΜ 999161766, Α' ΔΟΥ Ηρακλείου**



**Τμήμα Προμηθειών**

Πληροφορίες : Ε. Παπαροϊδάμη

Τηλ.: 2810 392 692

FAX : 2810 542 080

e-mail: [prom@pagni.gr](mailto:prom@pagni.gr)

[www.pagni.gr](http://www.pagni.gr)

Ηράκλειο 01-11-2016

Αρ. Πρωτ. : 382/Γρ. Διοικητή

## ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 62Π/2016

### ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ανάδειξης αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η CPV 317110000-3, & 50710000-5 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος των ΚΑΕ 7112 & 889.

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"

Έχοντας υπόψη :

**Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

## 16PROC005329746 2016-11-02

2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
4. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
6. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
7. Του ΠΔ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α').
8. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3—14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3
9. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης δαπανών)
10. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

## B. Τις αποφάσεις:

1. Τη Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09).
2. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09).
3. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014.
4. Το με αριθμ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 και από 26-5-2016 και 27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση των αιτημάτων τροποποιήσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της.
5. Την με αριθ. 5804/24-11-14 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –Υγείας (ΦΕΚ 3261/Β/4-12-2014) με θέμα : «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευομένων Φορέων, έτους 2014, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
6. Την με αριθμ.6484/30-12-2014 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 3693/31-12-2014) με θέμα: «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών.....».

7. Την με αριθ. 352/8-6-2015 Απόφαση του Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2014
8. Την αριθμ. Π1/3306 (1) απόφαση Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β’).
9. Την αριθμ. Π1/3305 (2) απόφαση Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β’).
10. Το με αρ. 4662/14-9-2016 έγγραφο της ΕΠΥ (Συνεδρίαση 88/14-09-2016) περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών
11. Την με αριθμό **571/12/14-09-2016** απόφαση του ενιαίου Δ.Σ ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», έγκρισης πίστωσης τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τη συνημμένη λίστα.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των **45.000,00€** και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Γ.Ν «Βενιζέλειο», με την υπ. αρ. **1863/01-11-2016** Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (**6Υ61469061-ΑΝΨ**) και την υπ. αρ. **1864/01-11-2016** Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (**7Η6469061-4ΧΠ**).

## Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** ανάδειξης αναδόχου για την **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η** όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα **ΣΤ’** της παρούσης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **45.000,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των **ΚΑΕ 7112 & 889**, του **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ.**

**1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

<b>ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &amp; ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>
<b>ΠΑ.Γ.Ν.Η. –Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.Η (κτίριο Διοίκησης)</b>	<b>14/11/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα έως 13:30</b>	<b>ΠΑ.Γ.Ν.Η. –Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.Η (κτίριο Διοίκησης)</b>	<b>15/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.</b>

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:** επί ποινής αποκλεισμού, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού **14-11-2016** Ημέρα **Δευτέρα** και Ώρα **13:30μμ** στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΠΑΓΝΗ (Κτίριο Διοίκησης).

**(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν)**

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

**2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:**

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

**3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής**

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
– ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  
1.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

4. Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.
5. Εφ' όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016.
6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Η περίληψη της διακήρυξης 62Π/16 θα αναρτηθεί στη Δι@ύγεια

Η Διακήρυξη 62Π/16 θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του ΠΑ.Γ.Ν.Η [www. pagni.gr](http://www.pagni.gr). (Διακηρύξεις διαγωνισμών απ' όπου θα διατίθεται αποκλειστικά, συνημμένο το ηλεκτρονικό αρχείο για την κατάθεση της προσφοράς με το πρόγραμμα Hermes 8.1.7

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄****ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	<b>Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής</b>
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)	<b>02-11-2016</b>
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: <b>15/11/2016</b> Ημέρα: <b>Τρίτη</b> Ώρα: <b>12:00 π.μ.</b>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	<b>ΠΑ.Γ.Ν.Η. –Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»</b> <b>ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑ.Γ.Ν.Η</b> (κτίριο Διοίκησης)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ανάδειξη αναδόχου για την « <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑ.Γ,Ν.Η (Ως παρακάτω πίνακας )</b>
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	<b>31711000-3, 50710000-5</b>
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	<b>ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»</b> <b>(ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL431)</b>
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης)	<b>www.pagni.gr</b>
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ	<b>ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</b>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	<b>45.000,00€</b>



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΚΑΕ 7112 & 889
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	-----
ΔΕΙΓΜΑ	-----
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	(ως παρακάτω πίνακας)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της, μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγόησης καλής λειτουργίας του σύστημα φύλαξης και ελέγχου του νοσοκομείου, (ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL431) Δ/ση: Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων, Βούτες Ηράκλειο Κρήτης. Ταχ.Θυρ.1352 - Ταχ.Κωδ.71500.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94.

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΗΠΕΛΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η»

Το κεντρικό σύστημα φύλαξης και ελέγχου θα αποτελείται κατ' ελάχιστο από:

- 24 Κάμερες εξωτερικού χώρου υψηλής ανάλυσης
- 8 Κάμερες κινούμενες PTZ SPEED DOME με αντίστοιχη καταγραφή
- ιστοί στήριξης όσοι απαιτούνται

Καλωδίωση με τα απαραίτητα για την λειτουργία παρελκόμενα

(τροφοδοτικά κλπ) (σελ. 33 τεχνικών προδιαγραφών παραρτήματος ΣΤ)

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά είδος.

# 16PROC005329746 2016-11-02

Α/Α: 941 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή	Τεχνικές προδιαγραφές	ΜΜ Διαγ.	Φορέας	Ποσότητα	Προϋπ. Τιμή χωρίς ΦΠΑ	Αξία Προϋπ. με ΦΠΑ
1	241648	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ	ΤΕΜ	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	1	33.870,9800	42.000,02
2	241649	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η		ΤΕΜ	ΠΑ.Γ.Ν.Η.	1	2.419,2000	2.999,81
							<b>Συνολικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:</b>	<b>44.999,82</b>

**Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος.**

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης προμήθειας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.

1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε **(365) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.2.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**1.2.3.** Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

**1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:**

1.3.1 - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.3.2 - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.

1.3.3- Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.3.4- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

1.3.5-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

**1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:**

**1.4.1-** Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής**» μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

**1.4.2.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.

**Σε φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :**

**1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.** Επισημαίνεται ότι στη τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών όπως πλήρης τεχνική περιγραφή, κωδικός εργοστασίου παραγωγής προσφερόμενη συσκευασία κλπ.

**2. Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας :**

Το σύστημα θα διαθέτει CE Mark , και ο προμηθευτής πιστοποίηση EN ISO Με τα οποία θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του ανάδοχου ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.

Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.

Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα

εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

3. Τα συναφή έγγραφα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ των τεχνικών προδιαγραφών ( πελατολόγιο εγκαταστάσεων παρομοίου είδους και μεγέθους κλπ.),
4. Επί ποινή απόρριψης, να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης παράγραφο προς παράγραφο σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και που θα τεκμηριώνεται (ανά παράγραφο) με παραπομπή στα συνημμένα επίσημα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών της τεχνικής προσφοράς.

**1.4.3.-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** ».

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Τα τεχνικά και οικονομικά, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται και σε **ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) με το πρόγραμμα Hermes 8.1.7**

Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα **Hermes 8.1.7**, με την βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site **www.or-co.gr**. Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο.

Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2.Τεχνική Προσφορά, 3.Οικονομική Προσφορά.

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

**ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :**

- 1.4.4-** Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
- 1.4.5.** –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
- 1.4.6.**-Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
- 1.4.7.** Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν **ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις**. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
- 1.4.8.** Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή

έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

- 1.4.9. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
- 1.4.10. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
- 1.4.11. **Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού.** Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας

## 16PROC005329746 2016-11-02

διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

- 1.4.12.** Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
- 1.4.13.** Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. **Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.**
- 1.4.14.** Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
- 1.4.15.** Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.
- 1.4.16.** Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
- 1.5.** Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής.
  - Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια



τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

## **1.6. ΣΤΑΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:**

**1.6.1α. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών:** Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016), που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές.

**1.6.1β. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών:** Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές.

**1.6.1γ. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών:** Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών.

**1.6.2- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν** μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.

**Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση όπου όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως αποδεκτές κατά τα δύο προηγούμενα στάδια ενεργειών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση.**

## 16PROC005329746 2016-11-02

1.6.3-Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους).

**1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:**

**Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά :**

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
  - Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
  - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
  - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
  - Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
  - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
  - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  - Παραίτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
  - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού

- Ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή .

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ και από το Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Δ/ντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε.

Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

## **1.8 Επισημαίνεται ότι:**

- 1.8.1** Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης,
- 1.8.2** Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
- 1.8.3.** Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**1.8.4.** Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

**1.8.5.** Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

**1.8.6.** Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

## **2- ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ**

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

### **3- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

**3.1** Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

#### **3.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής**

**Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.**

#### **3.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης**

**Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.**

- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος \_ισχύος\_ της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.

**3.4** Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

### **3.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας**

Για την καλή λειτουργία του συστήματος φύλαξης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν εγγύηση καλής λειτουργίας (για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών) που να καλύπτει το 2,5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, μέχρι και τρεις (3) μήνες τουλάχιστον μετά τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας..
- Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας αποδεσμεύεται και επιστρέφεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης

3.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

### **4- ΤΙΜ Ε Σ**

Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός του υλικού αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών.

Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.

4.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

4.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

**Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει ανά είδος για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, δηλαδή :**

**προσφερόμενη τιμή είδους X ζητούμενη ποσότητα**

- 4.2** Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 4.3** Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- 4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- 4.5.** Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 4.6** Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 .
- 4.7** Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

## **5- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της, μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του σύστημα φύλαξης και ελέγχου του νοσοκομείου, (ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών).



#### **6- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.
2. Υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»**

#### **7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

#### **8-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

#### **9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 - 105 του Ν. 4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια είδους, που σε καμία

περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόμενου είδους από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

#### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**

##### **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

#### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**

##### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

##### **ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

**ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ** Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**

**1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης .....ΕΥΡΩ

.....

Προς

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -**

**Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”**

Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων

Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης

**ΑΦΜ 999161766, Α΄ ΔΟΥ Ηρακλείου**

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..... ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ..... (και ολογράφως)

.....στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας..... ΑΦΜ.....

Δ/νση.....

Προς

.....

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό..... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια .....( αρ.διακ/ξης ...../.....) προς κάλυψη αναγκών του ..... και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίας .....ΕΥΡΩ αυτής .

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .....

## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ**

ο χρόνος \_ισχύος \_της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.

Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

**2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**Όνομασία Τράπεζας.....**

**Κατάστημα.....**

**(Δ/ση οδός -αριθμός TK fax) Ημερομηνία έκδοσης.....**

**ΕΥΡΩ.....**

**Προς**

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ – ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, Τ.Θ.1352 , ΤΗΛ 2810-392 476**

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..... ΕΥΡΩ.....**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.....(και ολογράφως).....στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας ,υπέρ της εταιρείας.....Δ/ση.....

Προς.....για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων που σας προμήθευσε βάση της με αριθμό.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια.....(αρ.διακ/ξης ...../.....)προς κάλυψη αναγκών του..... και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2,5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας.....ΕΥΡΩ αυτής .

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.....

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ**

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) μήνες τουλάχιστον από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του μηχανήματος όπως σχετικά αναφέρεται στη Σύμβαση).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄**  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΓΝΗ**

**ΓΕΝΙΚΑ:**

Το νοσοκομείο στην περίμετρο του γηπέδου που το περιβάλλει έχει έξι (6) ανοίγματα απ' όπου είναι δυνατόν να εισέλθουν είτε οχήματα, είτε άνθρωποι, είτε και τα δύο. Επίσης έχει διάφορες περιοχές στάθμευσης αυτοκινήτων και άλλες περιοχές ,την ασφάλεια των οποίων επιθυμεί να ελέγξει με ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης. Οι περιοχές ελέγχου καλούνται εις το εξής **Πεδία** και περιγράφονται παρακάτω , καθώς επίσης σημαίνονται και στο συνημμένο τοπογραφικό

Τα ανοίγματα δεν είναι φυλασσόμενα.

Συγκεκριμένα τα προς κάλυψη πεδία είναι:

Πεδίο 1: Είσοδος οχημάτων μια (1) κατεύθυνση περίπου 30m X 70 m περίφραξη περίπου ( κάλυψη με δυο σταθερές κάμερες)

Πεδίο 2: Χώρος στάθμευσης οχημάτων τραπέζιο με βάσεις 90 μέτρα και 40 μέτρα και ύψος 90 μέτρα περίπου ( κάλυψη με δυο κινητές κάμερες)

Πεδίο 3 Κεντρική είσοδος οχημάτων και πεζών δύο (2) κατευθύνσεων περίπου 40m X 70 m περίφραξη περίπου ( κάλυψη με δυο σταθερές κάμερες και μια κινητή κάμερα)

Πεδίο 4 είσοδος εξωτερικών ιατρείων περίπου 30 X 30 m ( κάλυψη με μια σταθερή κάμερα.

Πεδίο 5: Είσοδος πεζών πεδίο 30m X 60 m περίπου ( κάλυψη με δυο σταθερές κάμερες. Μια προς την εξωτερική είσοδο (περίφραξης) και μια προς την είσοδο του κτηρίου του Νοσοκομείου)

Πεδίο 6 Ισόγειο πρώτου κτηρίου (παιδιατρική) περίπου 50 X 30 m ( κάλυψη με μια σταθερή κάμερα.)

Πεδίο 7 Είσοδος Παιδικού σταθμού περίπου 40 X 40 m ( κάλυψη με μια σταθερή κάμερα)

Πεδίο 8 περιοχή κτηρίου 'ηλιαχτίδα' περίπου 30 X 40 μέτρα ( κάλυψη με μια σταθερή κάμερα.)

Πεδίο 9 περιοχή χώρων στάθμευση μπροστά από κτήρια οίκου ιατρών , νοσηλευτών και εκκλησίας έως κτήριο "ηλιαχτίδα". περίπου 50 X 150 m ( κάλυψη με 6 σταθερές κάμερες)

Πεδίο 10: Είσοδος – Έξοδος οχημάτων πεδίο 40m X 80 m περίπου.( κάλυψη με δυο σταθερές κάμερες)

Πεδίο 11 χώρος στάθμευσης περίπου 50 X 50 m ( κάλυψη με μια κινητή κάμερα)

## 16PROC005329746 2016-11-02

Πεδίο 12 χώρος μηχανολογικών εγκαταστάσεων 30 X 40 m μέτρα κάλυψη (με μια σταθερή κάμερα).

Πεδίο 13 δρόμος Βιολογικού καθαρισμού 50 X 15 m μέτρα( κάλυψη με μια σταθερή κάμερα).

Πεδίο 14: Χώρος τροφοδοσίας, συνεργείων , πλυντηρίων και στάθμευσης οχημάτων, πεδίο 40 X 60 m περίπου (κάλυψη με μια σταθερή κάμερα και μια κινητή κάμερα)

Πεδίο15: Είσοδος – Έξοδος οχημάτων ΕΚΑΒ έως ΤΕΠ και χώροι στάθμευσης πεδίο 30m X 50 m περίπου (κάλυψη με δυο σταθερές κάμερες και μια κινητή κάμερα)

Πεδίο16: Έξοδος ΤΕΠ και χώροι στάθμευσης πεδίο 30m X 40 m περίπου (κάλυψη με μια κινητή κάμερα)

Πεδίο 17: Είσοδος πεζών - είσοδος Νοσοκομείου πεδίο 30m X 100 m περίπου (κάλυψη με δυο σταθερές κάμερες )

Γειτνιάζοντα από τα παραπάνω πεδία είναι δυνατόν να υπερκαλύπτονται και μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν ένα πεδίο

Στα ανοίγματα όπου μπορούν να εισέλθουν αυτοκίνητα έχουν προβλεφθεί να τοποθετηθούν αυτόματα ανοιγόμενες πόρτες ή μπάρες, οι οποίες θα είναι δυνατόν να χειριστούν και από μακριά.

**Το νοσοκομείο επιθυμεί να εγκαταστήσει κεντρικό σύστημα φύλαξης και ελέγχου του νοσοκομείου.**

**Το σύστημα θα αποτελείται κατ' ελάχιστο από :**

- **24 Κάμερες εξωτερικού χώρου υψηλής ανάλυσης**
- **8 Κάμερες κινούμενες PTZ SPEED DOME με αντίστοιχη καταγραφή**
- **ιστοί στήριξης όσοι απαιτούνται**

Καλωδίωση με τα απαραίτητα για την λειτουργία παρελκόμενα (τροφοδοτικά κλπ)

Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής υποχρεούται πριν την παράδοση της προσφοράς να επισκεφθεί επιτόπου τους χώρους των περιοχών εισόδου – εξόδου που θα εγκατασταθούν οι μονάδες ελέγχου, έτσι ώστε να έχει άμεση και πλήρη αντίληψη των χώρων εισόδου (δένδρων κλπ.).

Κατά την επίσκεψη θα πρέπει να διαπιστώσει τις δυνατότητες οδεύσεων των καλωδίων και των σημείων τροφοδοσίας του συστήματος ανάλογα με το σύστημα που θα προσφέρει. **Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής αφού λάβει υπ όψη του τα παραπάνω θα προσφέρει ένα πλήρως εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου που θα καλύπτει όλες τις αναφερόμενες περιοχές και με ελάχιστες προδιαγραφές όπως αναφέρονται παρακάτω.**

## 16PROC005329746 2016-11-02

Ο υποψήφιος Ανάδοχος με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς του και την τοπογραφική διάταξη των προσφερόμενων καμερών πρέπει να περιγράψει και να αποδεικνύει **για κάθε πεδίο** τον τρόπο ασφαλούς κάλυψης του.

Π.χ λαμβάνοντας υπόψη την μορφολογία του ελεγχόμενου χώρου, τον αριθμό και σημεία τοποθέτησης των καμερών, μηδενική φωτεινότητα, τεχνικά στοιχεία των καμερών όπως ευκρίνεια λήψης σε όλες τις συνθήκες φωτισμού (ημέρας και νύκτας), εστίαση, δυνατότητες μεταβλητής εστίασης κλπ.

**Επί ποινή απόρριψης, στην τεχνική προσφορά του πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια το είδος και ο αριθμός του εξοπλισμού που τοποθετείται σε κάθε σημείο, ο τρόπος δικτύωσης τους και η μεταφορά ισχύος και σήματος προς το κέντρο (να αποτυπώνεται στο συνημμένο σε ηλεκτρονική μορφή τοπογραφικό).** Στο ίδιο συνημμένο τοπογραφικό αποτυπώνονται οι περιοχές του Νοσοκομείου όπου υπάρχει εγκαταστημένο LAN.

Η σύνδεση με το LAN του Νοσοκομείου έχει τα παρακάτω στοιχεία: connection type: Full duplex, 100 Base t, cat 5e.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

ΚΑΜΕΡΕΣ αντιβανδαλιστικές (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ANTIVANDAL IK rating IK08)

CCD SUPER HAD

650 TV LINES τουλάχιστον

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ IP66

Με IR LED

ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ από 3,6 mm- έως 19mm

### ΚΑΜΕΡΕΣ PTZ

CCD SUPER HAD 1/4" η 1/3"

ΟΠΤΙΚΟ ZOOM τουλάχιστον X 27

ΑΝΑΛΥΣΗ τουλάχιστον 600 TVLINES

ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ IP66

ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ /ΘΟΡΥΒΟ >50DB

### ΙΣΤΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΚΙΛΟΔΟΚΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ

10X10X 4 ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΣ

ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΒΑΣΗ Η ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ



1. Δεν επιτρέπονται ασύρματες συνδέσεις μεταξύ των επιμέρους συστημάτων ή εξοπλισμού του συστήματος, ούτε ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας
2. Τα συστήματα που θα εγκατασταθούν πρέπει να έχουν δυνατότητα συνολικής επέκτασης και μελλοντικής αναβάθμισης τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό (π.χ. έλεγχο γειτνιαζουσών περιοχών κλπ.) τουλάχιστον κατά 50% των δυνατοτήτων τους (π.χ. σε κάμερες και σε αποθηκευτικό χώρο).
3. Να υπάρχει η δυνατότητα ώστε η επιτήρηση των περιοχών ελέγχου να γίνεται από κέντρο εγκατεστημένο σε ένα σημείο του νοσοκομείου, το οποίο θα δύναται να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του νοσοκομείου μέσα από το υφιστάμενο δίκτυο.  
Επίσης να είναι δυνατή η μετάδοση εικόνας και συναγερμών σε απομακρυσμένο δίκτυο ώστε η ανάθεση του ελέγχου σε εξωτερικό συνεργάτη.
4. Τα δεδομένα των ελέγχων (κάμερες κλπ.) πρέπει να καταγράφονται για δεκαπέντε (15) ημέρες σε video με ανάλυση μεγαλύτερη από 400.000 pixel/εικόνα
5. Μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα φύλαξης σε δίσκους, τα στοιχεία να καταστρέφονται.
6. Να υπάρχει δυνατότητα και ηχητικής καταγραφής.
7. Να έχει δυνατότητα και τοπικής αλλά και απομακρυσμένης ενεργοποίησης συναγερμών ή άλλων σημάτων.
8. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ανάλυσης για κάθε κάμερα ξεχωριστά.
9. Να υπάρχει ένα ενιαίο λογισμικό για την διαχείριση όλου του προσφερόμενου συστήματος.
10. Η μετάδοση της εικόνας να είναι κρυπτογραφημένη καθώς και να ελέγχεται και να καταγράφεται η διαδικασία πρόσβασης στο σύστημα (USER, PASSWORD).
11. Να ρυθμίζεται το εύρος της ζώνης μετάδοσης στο δίκτυο για τις εικόνες των απομακρυσμένων σημείων προς το κέντρο λήψεως σημάτων. Να είναι δυνατόν να συνδέεται με κέντρο λήψεως σημάτων μέσω εικονικού δικτύου για μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων πέραν της κρυπτογράφησης.
12. Να είναι δυνατή η αναγνώριση διακοπής της επικοινωνίας κάθε απομακρυσμένου σημείου ελέγχου ή με το κέντρο λήψεως σημάτων.

## 16PROC005329746 2016-11-02

13. Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης εναλλακτικής κλήσης προς το σημείο παρακολούθησης ή το κέντρο μέσω αναλογικής ή ψηφιακής γραμμής.
14. Το πρόγραμμα διαχείρισης των καμερών να είναι οπωσδήποτε και στα ελληνικά.
15. Να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης αποθηκευμένων video ανά ημερομηνία – ώρα ανά κάμερα.
16. Η δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων να παρέχεται από το ίδιο σημείο του προγράμματος που γίνεται και η παρακολούθηση της εικόνας.
17. Να υπάρχει δυνατότητα λήψης φωτογραφίας σε οποιαδήποτε στιγμή της προβολής ζωντανού video τοπικά ή απομακρυσμένα στο σημείο ελέγχου, για προσκόμιση του στις αρχές.
18. Να υπάρχει δυνατότητα παύσης του ζωντανού video κατά την διάρκεια προβολής του με σκοπό την γρήγορη επιβεβαίωση ενός αντιληφθέντος συμβάντος χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξουμε στα αποθηκευμένα στοιχεία.
19. Να είναι δυνατός ο πλήρης χειρισμός του video προς τα εμπρός ή πίσω (χρονικά), καρέ – καρέ και γρήγορα.
20. Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της συμπίεσης (ταχύτερα ή ποιοτικότερα) της εικόνας σε πραγματικό χρόνο για την ταχύτερη μετάδοση προς το κέντρο λήψεως σημάτων ακόμα και σε φορτωμένο δίκτυο.
21. Να έχει δυνατότητα να αποθηκεύει μιμητικά διαγράμματα ή χωροταξικές κατόψεις για ευκολία στον εντοπισμό καμερών.
22. Να συγχρονίζεται χρονικά με κεντρικό time server ώστε όλα τα σημεία και στοιχεία να είναι πάντα συγχρονισμένα.
23. Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του αποθηκευτικού μέσου χωρίς διακοπή λειτουργίας του συστήματος και χωρίς απώλεια δεδομένων.
24. Να υπάρχει δυνατότητα απόσπασης των δίσκων σε οποιοδήποτε PC και αναπαραγωγή με ειδικό πρόγραμμα.
25. Να μπορεί να εξάγει και να αποθηκεύσει δεδομένα και περιστατικά σε φορητές μονάδες (DVD-RW).

## 16PROC005329746 2016-11-02

26. Να έχει ενσωματωμένη και ενεργοποιημένη την δυνατότητα εγκατάστασης κινητών καμερών και την δυνατότητα καθορισμού της ταχύτητας των, της περιστροφής, απόκριση, zoom, με εντολές του χρήστη.
27. Να έχει δυνατότητα ο χειριστής μαρκάροντας σε συγκεκριμένο σημείο της εικόνας της κάμερας, η κάμερα να μπορεί να κάνει PAN και ZOOM στο σημείο αυτό.
28. Όλες οι λειτουργίες των κινητών καμερών να μπορούν να γίνονται από το απομακρυσμένο σημείο ελέγχου ή από το κέντρο.
29. Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης του συστήματος (remote desktop)
30. Σε περίπτωση συναγερμού ή ανίχνευση κίνησης το σύστημα πρέπει να μπορεί να ενεργοποιήσει μια ή περισσότερες εξωτερικές επαφές (π.χ. φώτα, σειρήνες κλπ.).
31. Σενάρια με τις παραπάνω ρυθμίσεις να είναι δυνατόν να προγραμματίζονται από τον χειριστή.
32. Ο χειριστής του συστήματος να έχει την δυνατότητα να ενεργοποιεί – απενεργοποιεί την λειτουργία των συναγερμών με ενεργοποίηση εξωτερικής επαφής.
33. Να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας, τουλάχιστον, πενήντα (50) χρηστών στο σύστημα.
34. Να ελέγχεται η πρόσβαση (όνομα και κωδικός) στο σύστημα.
35. Να δύναται να καθορίζονται επίπεδα ασφαλείας ανά χρήστη και ανά κάμερα.
36. Να υπάρχει έλεγχος πρόσβασης με κωδικούς:
  - 36.1. Για το αποθηκευμένο video ανά χρήστη
  - 36.2. Για την εξαγωγή αποθηκευμένου video ανά χρήστη
  - 36.3. Στις ρυθμίσεις του συστήματος ανά χρήστη.
37. Να υπάρχει δυνατότητα απόκρυψης καμερών από χρήστες που δεν έχουν δικαίωμα σ' αυτές.
38. Να υπάρχουν περισσότερα επίπεδα ποιότητας καταγραφής (από πολύ χαμηλή έως εξαιρετική)
39. Να ρυθμίζονται οι εγγραφές ανάλογα με το χρόνο (πρωί – νύχτα, αργίες, εργάσιμες ημέρες κλπ.) προγραμματισμός.

40. Να έχει την δυνατότητα αυτόματης αποστολής εικόνας – στο κέντρο ελέγχου – βάσει λογικού σεναρίου πχ ανίχνευση κίνησης στη είσοδο του χώρου - είτε από πεδίο της κάμερας είτε από εξωτερικό αισθητήριο- σε χρονικό ορίζοντα που δεν επιτρέπεται και αποστολή του video με το συμβάν καθώς και το live video σε παράθεση. Αυτό να μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα για περισσότερες από μία κάμερες.
41. Να ρυθμίζονται η ευαισθησία της ανίχνευσης της κίνησης για την αποφυγή ψευδών περιστατικών.
42. Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης μετάβασης της καταγραφής σε καλύτερης ποιότητας καταγραφή σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης.
43. Να υπάρχει δυνατότητα αμφίδρομης ηχητικής επικοινωνίας όπου απαιτείται.
  - 43.1. Το καταγεγραμμένο video θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό από διεθνή φορέα για χρήση του σαν αποδεικτικό στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
  - 43.2. Το σύστημα καλύπτεται από πιστοποιητικό CE.
  - 43.3. Ένδειξη βλάβης σε περίπτωση μη εγγραφής κλπ.
44. Το σύστημα να έχει δυνατότητα να εμφανίζει τις παρακάτω αναφορές στο κέντρο:
  - 44.1. Κατάσταση εξοπλισμού
  - 44.2. Σφάλματα που αφορούν το σύστημα.
45. Η παρακολούθηση των ελεγχόμενων πεδίων θα γίνεται συγχρόνως πάνω σε 2 ή 3 πάνελ παρακολούθησης, διατεταγμένα πάνω στα πάνελ, σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη. Σε περίπτωση ανίχνευσης συμβάντος σε ένα πεδίο, να γίνεται αυτόματο zoom του πεδίου αυτού πάνω στο πάνελ.
46. Να υπάρχει δυνατότητα καθορισμού του μέγιστου χρόνου εγγραφής για την τήρηση κανόνων τα αρχής προστασίας δεδομένων. Η διαγραφή πρέπει να γίνεται σε επίπεδο δευτερολέπτου.
47. Να υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης της καταγραφής κατ' εντολή του ταυτοποιημένου διαχειριστή.
48. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε κάμερα έχει καταγεγραμμένο video, λιγότερο από τον καθορισμένο από τον διαχειριστή χρόνο, να αποστέλλεται «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» στο κέντρο.
49. Να υπάρχει η δυνατότητα **με ένα μπουτόν** από το σημείο διαχείρισης των καμερών να βλέπουμε όλες τις κάμερες. Να είναι δυνατόν να δημιουργείται, σε πρόγραμμα, μια καθορισμένη αυτοματοποιημένη λειτουργία μιας ακολουθίας ενεργειών π.χ. ενεργοποίηση φώτων, λειτουργίας σειρήνας, κλείσιμο μπάρας κλπ.

## 16PROC005329746 2016-11-02


50. Να διαθέτει περισσότερες εξόδους TV out προγραμματιζόμενων για την δυνατότητα οδήγησης οθόνων plasma.
51. Να υπάρχει δυνατότητα να συνδεθεί με access control με δυνατότητα αποστολής συναγερμού σε περίπτωση alarm από το access control
52. Σε περίπτωση κλοπής ή δολιοφθοράς, ή παραβίαση του συστήματος access control να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με αριθμό κάρτας χρήστη access και να δημιουργείται video clip όπου έχει χρησιμοποιηθεί η κάρτα.
53. Να υπάρχει δυνατότητα αποστολής email video φωτογραφία στο κέντρο λήψης σε περίπτωση απόπειρας χρήσης κλεμμένης. κάρτας του access control
54. Ο εξοπλισμός της καταγραφής θα τοποθετηθεί σε χώρους που θα υποδείξει το Νοσοκομείο και θα είναι εγκατεστημένος σε racks (ερμάρια) που θα ασφαλίζουν και σε περίπτωση παραβίασης θα στέλνουν κατάλληλο σήμα.
55. **Μετά την εγκατάσταση του συστήματος που θα γίνει έλεγχος της καλής λειτουργίας και ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου στο χειρισμό του συστήματος.**
56. **Το νοσοκομείο θα έχει εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.**
57. Στην προσφορά του πρέπει οι προσφερόμενες δυνατότητες να αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή.
58. Οι οδεύσεις των καλωδίων σήματος και οι ηλεκτρικές συνδέσεις τροφοδοσίας στους εξωτερικούς χώρους θα είναι υπόγειες και εντος προστατευτικού σωλήνα. Σε περίπτωση που υπάρχει σταθερός τοίχος (μπετόν κλπ.) είναι δυνατόν να οδεύει επί του τοίχου επαρκώς στηριγμένο μέσα σε ηλεκτρολογικούς σωλήνες σκληρού τύπου (δεν επιτρέπονται εναέριες οδεύσεις και στήριξη σε μη σταθερά δομικά στοιχεία όπως πλέγμα)

Στους εξωτερικούς χώρους τα καλώδια μεταφοράς σήματος θα είναι UTP κατηγορίας 5 τουλάχιστον τόσων ζευγών τουλάχιστον όσο το διπλάσιο των εγκατεστημένων καμερών λαμβάνοντας υπόψη και μελλοντικές επεκτάσεις . Το καλώδιο αυτό θα είναι προστατευμένο μέσα σε πλαστικές σωλήνες .Στους εσωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου θα οδεύουν μέσα στις ψευδοροφές στις υφιστάμενες σχάρες όπου υπάρχουν, στα σημεία δε όπου δεν υπάρχουν θα στερεώνονται στον τοίχο. Στα σημεία όπου είναι αναγκαίο οι καλωδιώσεις να διακλαδίζονται θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά κουτιά διακλάδωσης. Σε κάθε περίπτωση όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και πρότυπα σε συνεργασία με το Ηλεκτρολογικό Γραφείο της Τεχνικής

Υπηρεσίας. Μετά την περάτωση των εργασιών των καλωδιώσεων εσωτερικά και εξωτερικά του Νοσοκομείου θα υπάρχει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών.

- 59. Το σύστημα θα διαθέτει CE Mark και ο προμηθευτής πιστοποίηση κατά ISO**
- 60. Να παραδοθούν operation manuals στα ελληνικά**
- 61. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.**
- 62. Οι προσφέρουσες εταιρείες θα πρέπει να είναι έμπειρες και πιστοποιημένες εταιρείες σε εγκατάσταση παρομοίων συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Να κατατεθεί πελατολόγιο εγκαταστάσεων παρομοίου είδους και μεγέθους. **Επί ποινή απόρριψης, να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης παράγραφο προς παράγραφο σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και που θα τεκμηριώνεται (ανά παράγραφο) με παραπομπή στα συνημμένα επίσημα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών της τεχνικής προσφοράς.****

Σχέδιο και τοπογραφικό

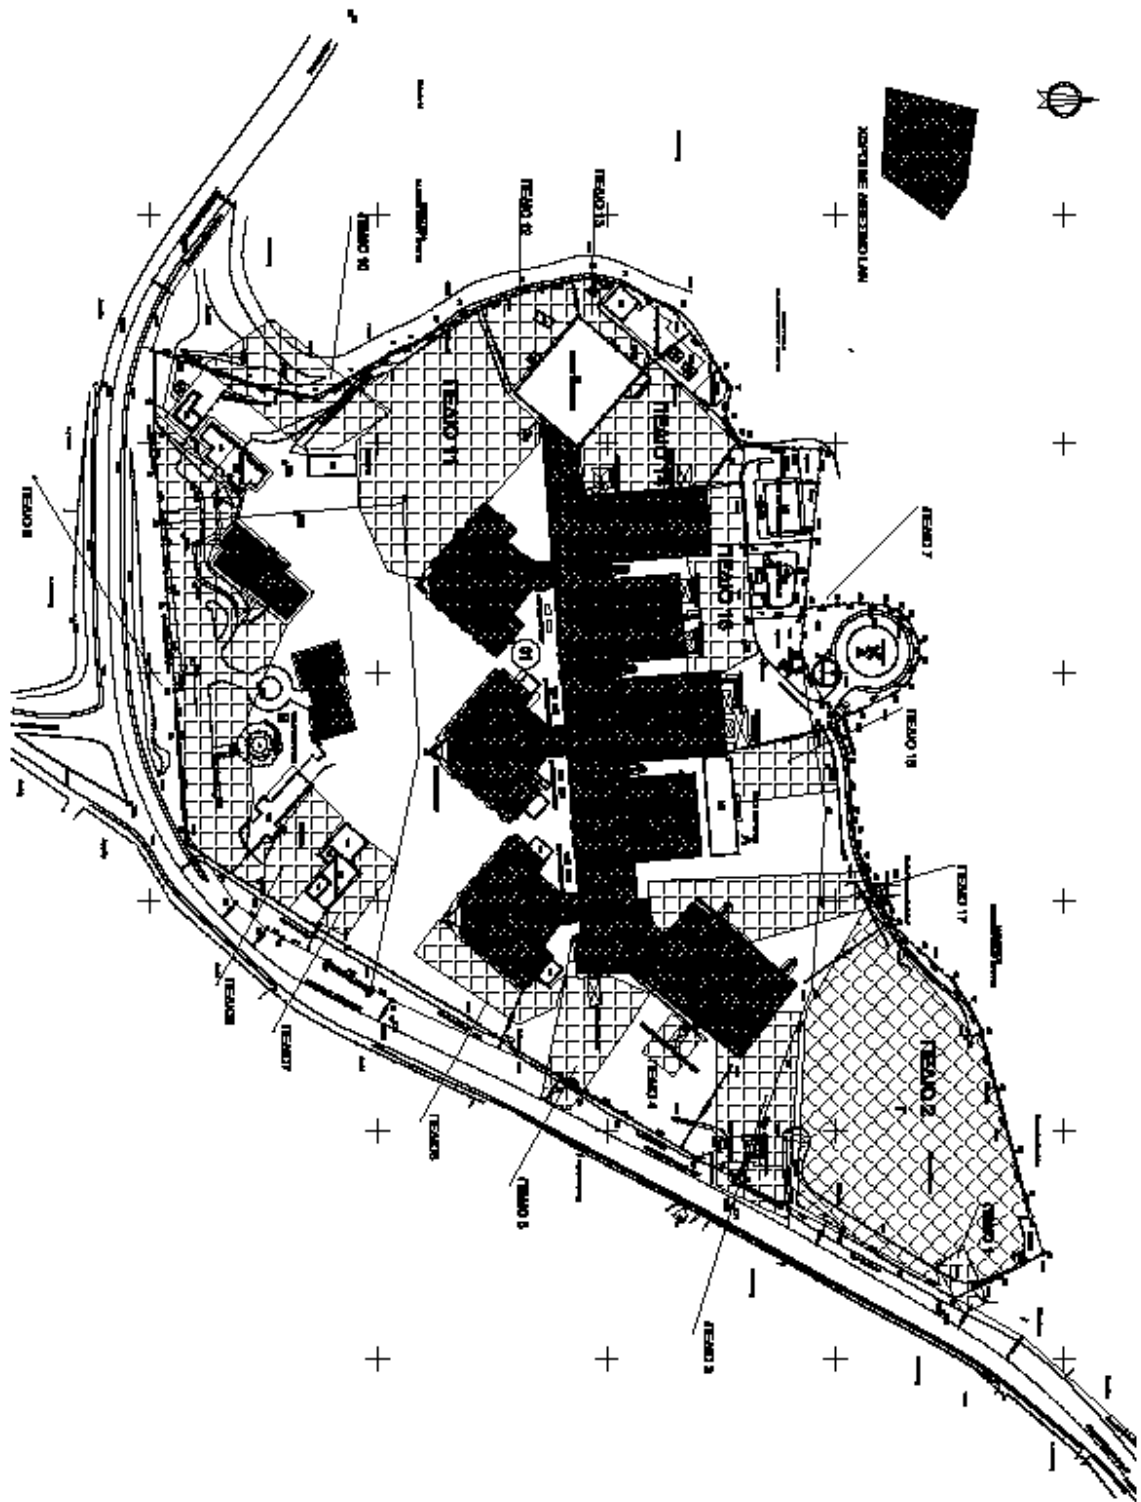

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄**  
**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –**  
**Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»**  
Τμήμα : Προμηθειών  
Πληροφορίες:  
Τηλ. 2810392XXX  
Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων  
Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης  
**ΑΦΜ 999161766, Α΄ ΔΟΥ Ηρακλείου**

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.</b>	
<b>ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b> (Συμπεριλαμβανομένου <b>Φ.Π.Α.</b> )	
<b>ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ</b>	
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	
<b>ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ</b> <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>	<b>ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ</b> <b>ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»</b> Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την ..... του μηνός....., οι υπογράφοντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή ..... και από το άλλο



μέρος η Εταιρεία ..... Δ/ση ..... Τηλ..... Fax.  
....., ΑΦΜ ..... , ΔΟΥ ..... , που  
εκπροσωπείται νόμιμα από τον ..... πρόεδρο του  
Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ ..... και του πρακτικού του  
Δ.Σ....., ο οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και  
υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του  
παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για την προμήθεια  
.....

Με την με αριθ. ....-/...-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  
Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZELΕΙΟ» κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτά  
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία  
.....

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού  
Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την ..../...../2016 σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης με αριθ.  
**62Π./...-...-2016** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  
προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βάρος των **ΚΑΕ**  
**7112 & 889, CPV 317110000-3, & 50710000-5**

Υστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά  
του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την προμήθεια των ειδών ως  
αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, τα οποία του  
κατακυρώθηκαν σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται  
ανεπιφύλακτα.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων  
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων  
περί κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστημα Υγείας  
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών  
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές  
διατάξεις», το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και  
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.

**ΑΡΘΡΟ 1**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ**

**Α. Στην εταιρεία ..... ως εξής :**

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑ.Γ,Ν.Η**

Το κεντρικό σύστημα φύλαξης και ελέγχου θα αποτελείται κατ' ελάχιστο από:

- 24 Κάμερες εξωτερικού χώρου υψηλής ανάλυσης
- 8 Κάμερες κινούμενες PTZ SPEED DOME με αντίστοιχη καταγραφή
- ιστοί στήριξης όσοι απαιτούνται

Καλωδίωση με τα απαραίτητα για την λειτουργία παρελκόμενα (τροφοδοτικά κλπ)

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ....**

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ....**

**ΑΡΘΡΟ 2**

**ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:** Το Ίδρυμα με τίτλο «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο».

**ΕΡΓΑΣΙΑ:** Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύμβαση.

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:**

Το νοσοκομείο στην περίμετρο του γηπέδου που το περιβάλλει έχει έξη (6) μη φυλασσόμενα ανοίγματα όπου επιθυμεί να ελέγξει με ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης

Οι περιοχές ελέγχου καλούνται εις το εξής **Πεδία** και περιγράφονται παρακάτω , καθώς επίσης σημαίνονται και στο συνημμένο τοπογραφικό

**Συγκεκριμένα τα προς κάλυψη πεδία είναι:**

## 16PROC005329746 2016-11-02

Πεδίο 1: Είσοδος οχημάτων μια (1) κατεύθυνση περίπου 30m X 70 m περίφραξη περίπου ( κάλυψη με δυο σταθερές κάμερες)

Πεδίο 2: Χώρος στάθμευσης οχημάτων τραπέζιο με βάσεις 90 μέτρα και 40 μέτρα και ύψος 90 μέτρα περίπου ( κάλυψη με δυο κινητές κάμερες)

Πεδίο 3 Κεντρική είσοδος οχημάτων και πεζών δύο (2) κατευθύνσεων περίπου 40m X 70 m περίφραξη περίπου ( κάλυψη με δυο σταθερές κάμερες και μια κινητή κάμερα)

Πεδίο 4 είσοδος εξωτερικών ιατρείων περίπου 30 X 30 m ( κάλυψη με μια σταθερή κάμερα.

Πεδίο 5: Είσοδος πεζών πεδίο 30m X 60 m περίπου ( κάλυψη με δυο σταθερές κάμερες. Μια προς την εξωτερική είσοδο (περίφραξης) και μια προς την είσοδο του κτηρίου του Νοσοκομείου)

Πεδίο 6 Ισόγειο πρώτου κτηρίου (παιδιατρική) περίπου 50 X 30 m ( κάλυψη με μια σταθερή κάμερα.)

Πεδίο 7 Είσοδος Παιδικού σταθμού περίπου 40 X 40 m ( κάλυψη με μια σταθερή κάμερα)

Πεδίο 8 περιοχή κτηρίου 'ηλιαχτίδα' περίπου 30 X 40 μέτρα ( κάλυψη με μια σταθερή κάμερα.)

Πεδίο 9 περιοχή χώρων στάθμευση μπροστά από κτήρια οίκου ιατρών , νοσηλευτών και εκκλησίας έως κτήριο "ηλιαχτίδα". περίπου 50 X 150 m ( κάλυψη με 6 σταθερές κάμερες)

Πεδίο 10: Είσοδος – Έξοδος οχημάτων πεδίο 40m X 80 m περίπου.( κάλυψη με δυο σταθερές κάμερες)

Πεδίο 11 χώρος στάθμευσης περίπου 50 X 50 m ( κάλυψη με μια κινητή κάμερα)

Πεδίο 12 χώρος μηχανολογικών εγκαταστάσεων 30 X 40 m μέτρα κάλυψη (με μια σταθερή κάμερα).

Πεδίο 13 δρόμος Βιολογικού καθαρισμού 50 X 15 m μέτρα( κάλυψη με μια σταθερή κάμερα).

Πεδίο 14: Χώρος τροφοδοσίας, συνεργείων , πλυντηρίων και στάθμευσης οχημάτων, πεδίο 40 X 60 m περίπου ( κάλυψη με μια σταθερή κάμερας και μια κινητή κάμερα)

Πεδίο15: Είσοδος – Έξοδος οχημάτων ΕΚΑΒ έως ΤΕΠ και χώροι στάθμευσης πεδίο 30m X 50 m περίπου ( κάλυψη με δυο σταθερές κάμερες και μια κινητή κάμερα)

Πεδίο16: Έξοδος ΤΕΠ και χώροι στάθμευσης πεδίο 30m X 40 m περίπου ( κάλυψη με μια κινητή κάμερα)

Πεδίο 17: Είσοδος πεζών - είσοδος Νοσοκομείου πεδίο 30m X 100 m περίπου ( κάλυψη με δυο σταθερές κάμερες )

Γειτνιάζοντα από τα παραπάνω πεδία είναι δυνατόν να υπερκαλύπτονται και μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν ένα πεδίο

Στα ανοίγματα όπου μπορούν να εισέλθουν αυτοκίνητα έχουν προβλεφθεί να τοποθετηθούν αυτόματα ανοιγόμενες πόρτες ή μπάρες, οι οποίες θα είναι δυνατόν να χειριστούν και από μακριά.

Το νοσοκομείο επιθυμεί να εγκαταστήσει κεντρικό σύστημα φύλαξης και ελέγχου το οποίο θα αποτελείται κατ' ελάχιστο από:

- 24 Κάμερες εξωτερικού χώρου υψηλής ανάλυσης
- 8 Κάμερες κινούμενες PTZ SPEED DOME με αντίστοιχη καταγραφή
- ιστοί στήριξης όσοι απαιτούνται

Καλωδίωση με τα απαραίτητα για την λειτουργία παρελκόμενα (τροφοδοτικά κλπ)

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ξεκινά με την υπογραφή της Σύμβασης και ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών.

Η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους όρους της παράτασης.

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον ανάδοχο με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

## ΑΡΘΡΟ 3

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της, μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του σύστημα φύλαξης και ελέγχου του νοσοκομείου, (ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών.

## ΑΡΘΡΟ 4

### ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους .

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

**ΑΡΘΡΟ 5**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που του έχουν κατακυρωθεί σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου και την έγγραφη Προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 6**

**ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 7**

Για όλα και τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη προσφορά του προμηθευτή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

**ΑΡΘΡΟ 8**

**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό ..... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ..... , ποσού των .....ευρώ (5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι επιστροφής της.

**ΑΡΘΡΟ 9ο**  
**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή ίση με το 2,5 % της συμβατικής αξίας αυτού χωρίς ΦΠΑ, ο χρόνος ισχύος της οποίας θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής μέχρι και τρεις (3) μήνες τουλάχιστον μετά τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του μηχανήματος. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας αποδεσμεύεται και επιστρέφεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης

**ΑΡΘΡΟ 10ο**  
**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

Ο προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, ως προβλέπεται στην προσφορά του για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Ο Προμηθευτής με δική του μέριμνα και δαπάνη θα προβεί στη ρύθμιση, επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήματος ή συσκευής λόγω κρυφού ελαττώματος ή κακής κατασκευής.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του.

Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

**Παρέχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.**

**ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**

Εταιρεία θα παρέχει δωρεάν εκπαίδευση χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό, τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και στη συντήρηση και τα μέτρα ασφαλείας των χρηστών και του μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5). Να δοθεί το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού.

**ΑΡΘΡΟ 12**

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

**Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκόλυνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδειχεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.**

**Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.**

**Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δυο πρωτότυπα.**

**Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.**

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

1. Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:
2. Ο Πίνακας Συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>			
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ Η</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
Αντιγραφή Ζητούμενης Τεχνικής Προδιαγραφής της Υπηρεσίας από τη Διακήρυξη	<p>Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”</p> <p>Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούμενη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ”</p> <p>Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”.</p>	Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικής Προσφοράς από τον Υποψήφιο Προμηθευτή	Σαφής παραπομπή στην τεχνική προσφορά, σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή
Για παράδειγμα:			
Να έχει μέγιστη Τάση 150kv με αυτόματη σταθεροποίηση	ΚΑΛΥΠΤΕΙ	Το προσφερόμενο σύστημα X του κατασκευαστικού οίκου Y διαθέτει τάση 150 kv με αυτόματη σταθεροποίηση	Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4



3. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ» αντιγράφονται οι ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές διατυπώνονται αναλυτικά στη παρούσα Διακήρυξη.
4. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Προμηθευτή που έχει τη μορφή ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή είναι ανώτερη από την αιτούμενη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” ενώ αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”.
5. Στη στήλη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική Προσφορά από τον υποψήφιο Προμηθευτή.
6. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην τεχνική προσφορά, σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή στην αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).
7. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).
8. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους προμηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών/εξοπλισμού/ειδών.
9. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.